POZIOM ± 0.00

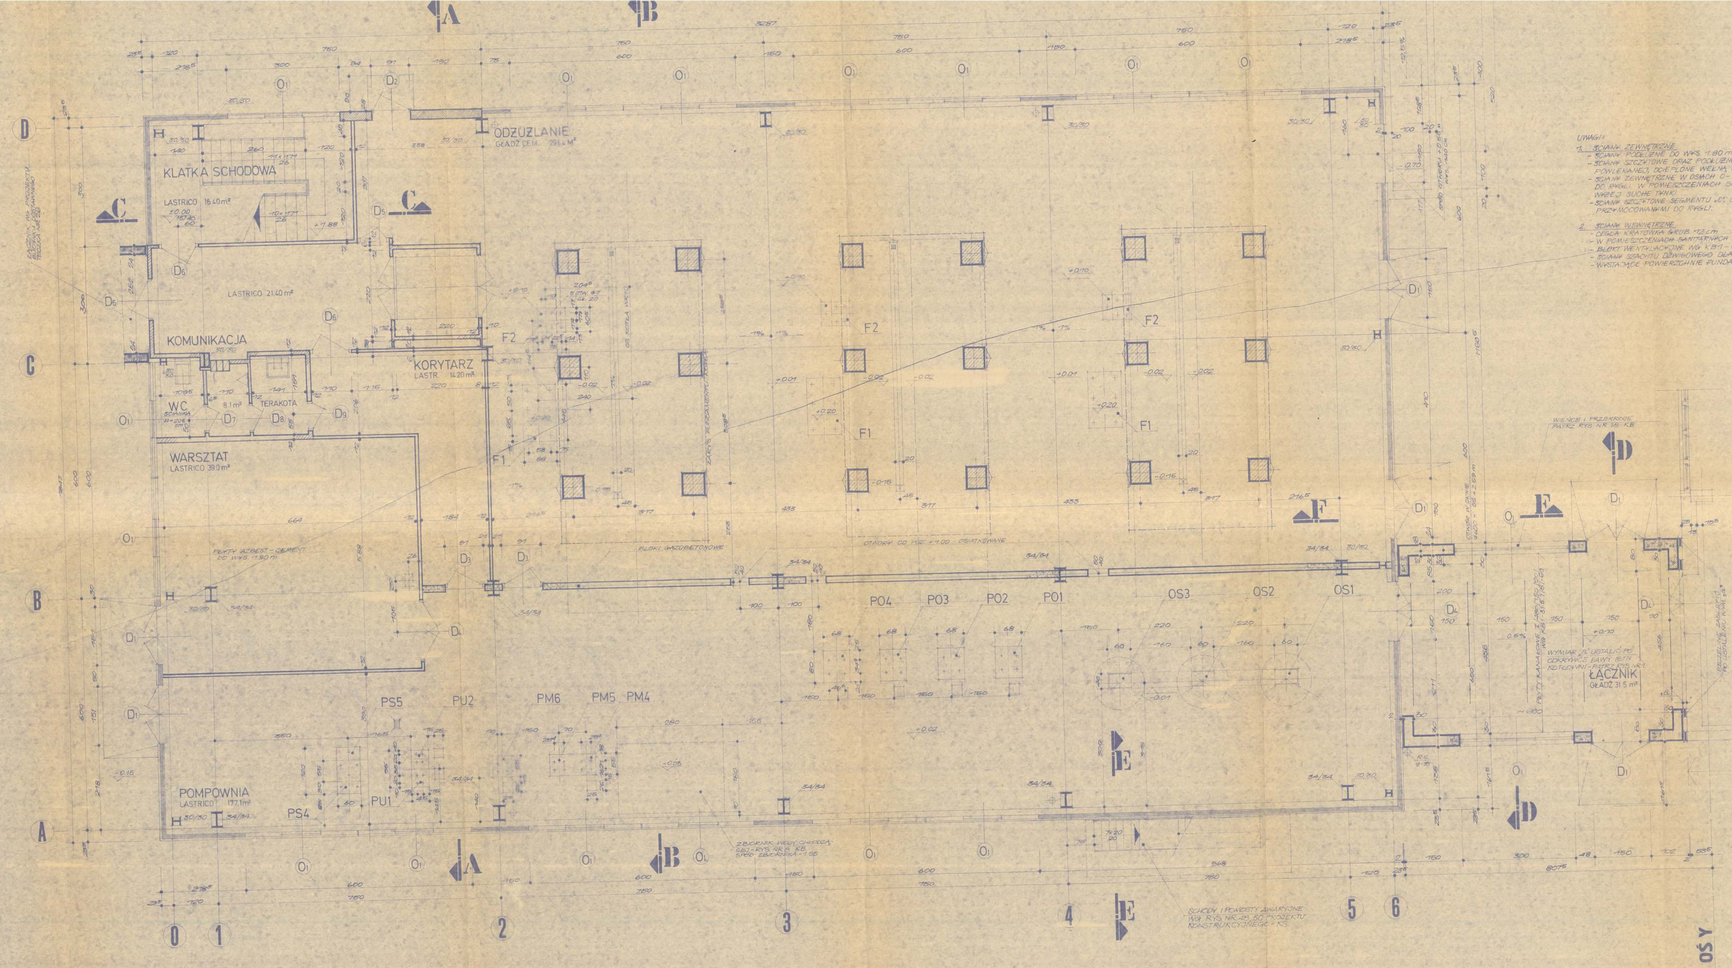

UWAGI!

1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
- ŚCIANY PODZIEMNE DO WYS. +1.80 m. Z PUSTAKÓW CERAM. TYPU „MAX" LUB „UNIMAX" OBUSTRONNIE TYNKOWANE
- ŚCIANY PODZIEMNE ORAZ PODCIĘCIE POWYŻEJ +1.80 m. Z BLACHY STALOWEJ FALOWEJ 55×158×1.75 cm
- ŚCIANY SZCZYTOWE ORAZ PODCIĘCIE POWYŻEJ +1.80 m. DO WEWNĄTRZ SUPORTU EPS 150 GRUB. 4 cm
- POWŁOKA NA ŻELBETOWE WEŁNA MINERALNA ST-100 GRUB. 4 cm. DO WEWNĄTRZ SUPORTU TYNKOWANA PRZEMAZOWANIEM
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE W OSIACH C-1-2 ZABEZPIECZONE SĄ DO WEWNĄTRZ SUPORTEM TYNKOWANYM PRZEMAZOWANIEM DO WYSOKOŚCI 1.80 m. ŚCIANA Z DZIAŁ DEWAŁCZNEJ GŁUMNICY DO WYSOKOŚCI 1.80 m. W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH DO WYS. 2.05 m. ŚCIANA Z DZIAŁ DEWAŁCZNEJ GŁUMNICY WRAZ SUCHE TYNKI
- ŚCIANY SZCZYTOWE SEGMENTU JCT. DO WEWNĄTRZ ZABEZPIECZONE SĄ PŁYTAMI INDBEST - CEMENT GRUB. 2 mm PRZEMAZOWANYMI DO WYSOKOŚCI

2. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- CEGŁA KRATÓWKA GRUB. +12 cm
- W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH Z DEBEM DOŚWIADCZYNY NA ZAWIANIE CEMENTOWEGO
- BLOCZKI WIBROPRASOWANE NA ZAPRAWĘ WAPNIOWO-CEMENTOWĄ
- BLOCZKI WIBROPRASOWANE NA ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ
- ŚCIANY SZCZYTU DEWAŁCZNEGO DLA CEGŁY TYPU MAX - 1000 ŻELBETOWE GRUB. 12 cm
- WYSTAJĄCE POWIERZCHNIE FUNDAMENTÓW POD MASZYNAMI MUSZĄ ZATRZEĆ NA GŁĘBOKO.